


A. Specyfikacja Miału Węglowego

1. Typ węgla	MII 31.2
2. Wartość opałowa	min 22 000 kJ/kg
3. Wilgotność całkowita w stanie roboczym	do 15 %
4. Zawartość popiołu w stanie roboczym	max 16 %
5. Zawartość siarki całkowitej w miale węglowym w stanie roboczym	max 0,60 %
6. Zawartość chloru	na poziomie od 0,10 % do 0,27
7. Udział części lotnych	od 30 % do 40 %
8. Ziarnistość	od 0 do 20
9. Zdolności spiekania RI	najwyżej 5
10. Podatność przemiałowa	do 65
11. Temperatura spiekania	900°C do 1 000°C
12. Temperatura mięknięcia	powyżej 1 200°C do 1 300°C
13. Temperatura topnienia żużla	powyżej 1 300°C do 1 380°C
14. Temperatura płynięcia	powyżej 1 380°C
15. Samozapalność	węgiel I grupy samozapalności o małej skłonności do zapalania się wg PN – 76G – 07010
16. Normy jakim musi odpowiadać miał węglowy	PN-82 G-97002 PN-82 G-07003 PN-G-07010

B. Wymagania dokumentowania dostaw

1. Przed realizacją dostaw Wykonawca przekaże Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie dokumentów legalizacyjnych wagi, na której odbywać się będzie ważenie dostaw dla Zamawiającego.
2. Do każdej dostawy węgla Wykonawca dołączy odpowiednie dokumenty potwierdzające pochodzenie i skład węgla (świadczenia pochodzenia, wyniki badań próbek węgla).
3. Deklarowane parametry węgla powinny być określone w sposób zgodny z właściwymi polskimi normami i muszą zawierać co najmniej:
 - nazwę i adres jednostki określającej parametry miału węglowego,
 - nazwę i lokalizację producenta węgla,

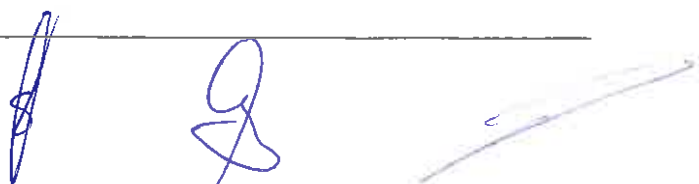

MPEC Sp. z o.o. Rypin	SPECYFIKACJA DOSTAW MIAŁU WĘGLOWEGO	Data: 27.06.2016r. str. 2/2
--	--	--------------------------------

- datę badania,
 - rzeczywistą wartość parametrów określonych w Specyfikacji Miału Węglowego (pkt A).
4. Dokumenty potwierdzające pochodzenie i skład dostawy węgla muszą być dostarczone najpóźniej wraz z dostawą i przekazane osobie odbierającej dostawę w imieniu Zamawiającego.

C. Warunki przyjęcia dostawy węgla




1. Dostarczenie dokumentów wg wymagań w punkcie B.
2. Zgodność wartości parametrów dostawy z wymaganiem Specyfikacji Miału Węglowego.
3. Miał badany będzie w laboratoriach wybranych przez Zamawiającego. Analizy wykonane przez laboratoria stawić będą podstawę reklamacji.
4. Stwierdzenie niezgodności dostawy będzie reklamowane przez Zamawiającego do Wykonawcy i może być powodem nie przyjęcia dostawy.

D. Ilość i miejsce dostaw węgla

1. Ilość zamawianego miału węglowego - 6 000 ton.
2. Termin dostaw od 01.09.2016r. do 31.12.2016r. wg harmonogramu:
 - wrzesień 2016r. - 1 000 ton,
 - październik 2016r. - 1 000 ton,
 - listopad 2016r. - 1 500 ton,
 - grudzień 2016r. - 2 500 ton.

W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia zamówienia harmonogram zostanie zmieniony wg propozycji Zamawiającego.

3. Miejsce dostawy: skład opału MPEC Sp. z o.o. w Rypinie przy ul. Bohaterów Czerwca 1956r. nr 7, samochodami samowyladowczymi.

Opracował: KIEROWNIK DZIAŁU SPRZEDAŻY I LOGISTYKI  Paweł Sahlerajski	Zweryfikował:  Dyrektor Zakładu Produkcji i Dystrybucji Energii Marek Głowacki	Zatwierdził: PREZES ZARZĄDU  mgr Wojciech Wiśniewski
---	---	---

**MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ**
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. 31. Reja 2. 87-500 Rypin
tel. (0-54) 280 3432, 280 3436
tel., fax (0-54) 280 3432
NIP 892-000-11-43, Regon P-910521453