

UWAGA:

* Urządzenia przewidziane do plombowania

W tablicy licznikowej należy również zapłombować obwody wtórne.


W tablicy licznikowej przewidziano miejsce na montaż drugiego licznika energii elektrycznej.



Wentylator ALFA 1600 BP 8W/230V z filtrem ALFA FBP
10 prod. ASTAT z filtrem wylotowym

TABLICA LICZNIKOWA SAS2000 Z DRZWIAMI
PRZESZKLONNYMI, Z PŁYTĄ MONTAŻOWĄ
ELEKTROIZOLACYJNĄ, NA COKOLE 150mm IP 40
SPIN 2200x850x500mm

Analizator jakości energii elektrycznej PECA-11D szt. 1

Listwa 847-767 firmy Wago szt. 1

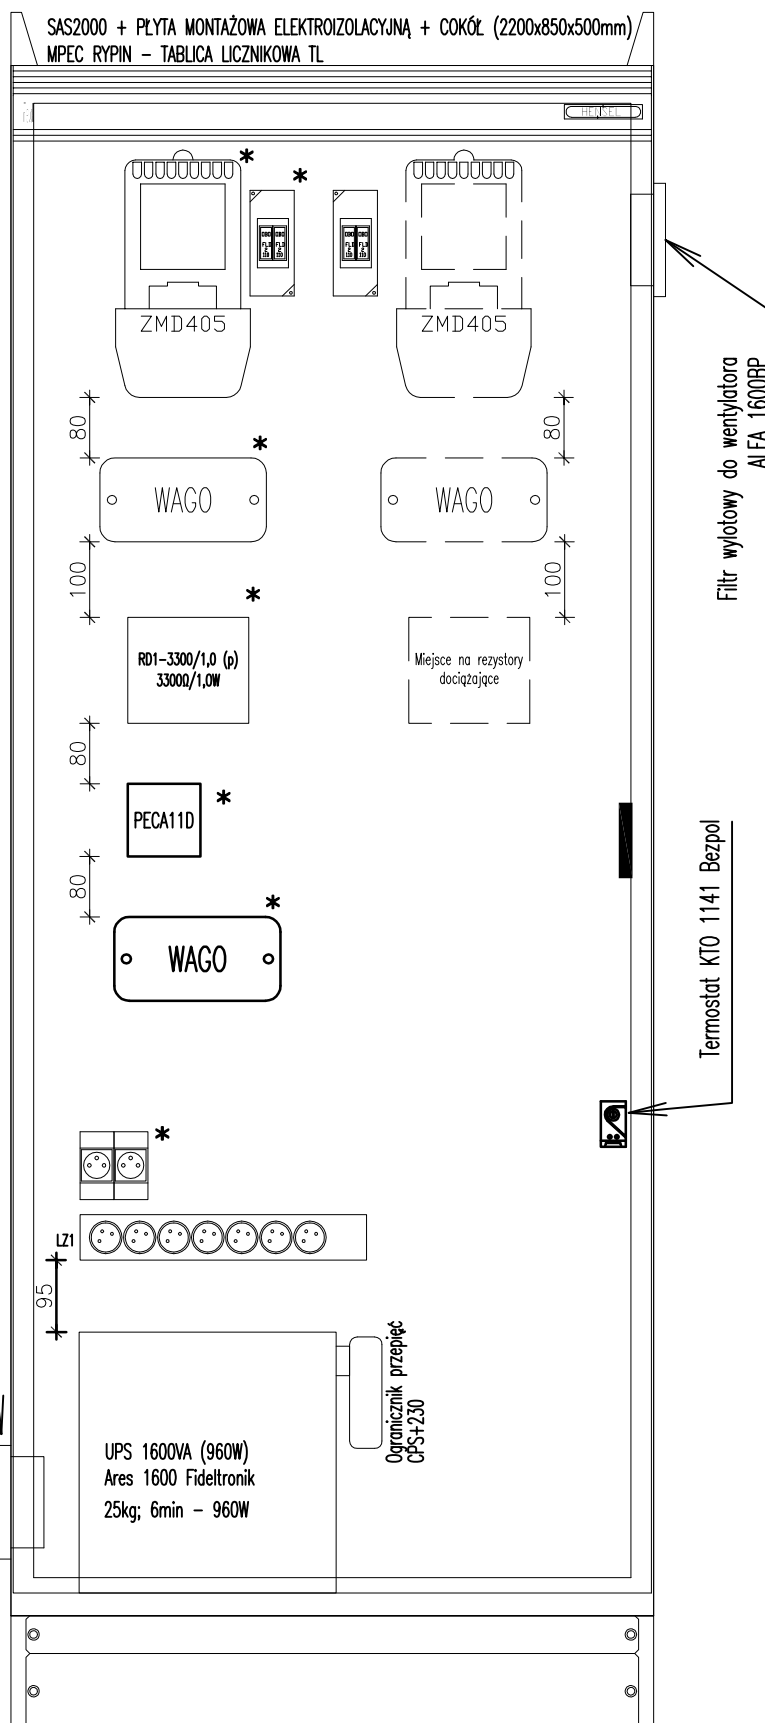

		P.P.H.U. JUWA 15-084 BIAŁYSTOK ul.E.Orzeszkowej 32		RYS. NR IE08 ARKUSZ NR 1	
Nazwa rysunku:		WIDOK TABLICZY LICZNIKOWEJ – TL			
Obiekt:		Ciepłownia MPEC Sp. z o.o. 87-500 Rypin, ul. Bohaterów Czerwca 1956 nr 7			
Inwestor:		Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. 87-500 Rypin, ul. Mikołaja Reja 2			
Opracował:		Tomasz Zalewski			Skala: 1:10
Projektant:		Janusz Topolski BI/05/01			
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r				Data: 01.03.2011r	